

AGROALIMENTAIRE

Rewamping Automate S5 en S7 Siemens

1168 E/S



Avant

Après



E.E.I.A Industries


Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53

www.eeia.fr


MK08_EEIA_AGRO France_Rewamping API S5 Vers S7 SIEMENS(3).docx

Architecture :

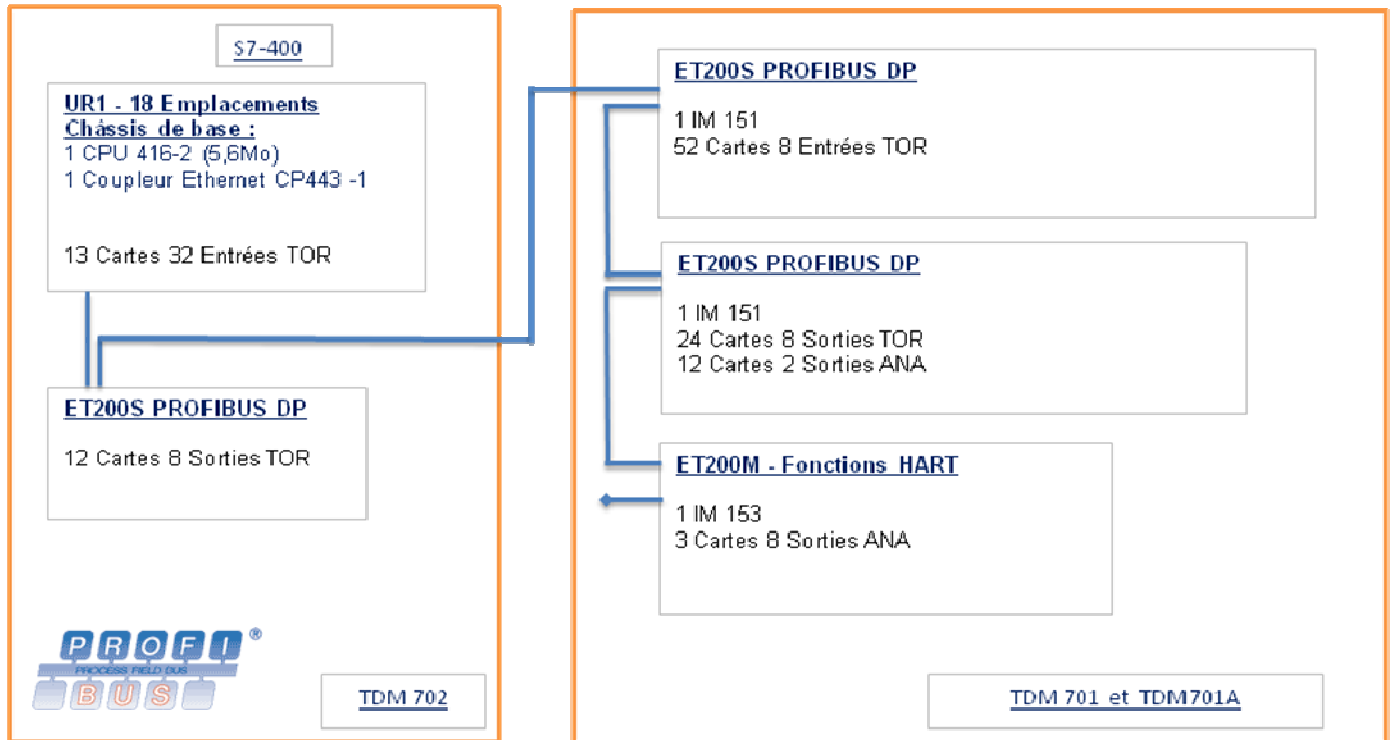

Configuration de l'Installation :

- ✓ 1 Automate Programmable S7-400 SIEMENS Maitre
- ✓ 3 Ilots Entrées/Sorties ET200S SIEMENS
- ✓ 1 Ilots Entrées/Sorties ANA HART ET200M SIEMENS
- ✓ Réseau PROFIBUS DP
- ✓ Modification et Intégration dans les 3 Armoires Process



Prestations E.E.I.A Industries :

- ✓ Etudes et Schémas Electriques
- ✓ Relevés sur Site
- ✓ Création d'une procédure de Câblage
(3 Jours pour basculement de l'Ensemble)
- ✓ Préparation Atelier
- ✓ Essais et Tests Atelier
- ✓ Installation et Chantier Site
- ✓ Tests Synchros et Mise en Service Site
- ✓ Dossier Final « TQC »



SIEMENS

HART®

E.E.I.A Industries

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53

www.eeia.fr

MK08_EEIA_AGRO France_Rewamping API S5 Vers S7 SIEMENS(3).docx